

Envoyé en préfecture le 19/10/2022

Reçu en préfecture le 19/10/2022

Affiché le

ID : 035-213502396-20221017-D202296E-DE

RAPPORT 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE



Pose de conduite AEP avec la trancheuse

I - Présentation du Territoire et du Mode de Gestion

1 - Présentation du territoire desservi

A compter du 1er janvier 2021

Le syndicat des Eaux de la Forêt du Theil est composé des 25 collectivités suivantes :

AMANLIS, ARBRISSEL, BOISTRUDAN, BRIE, CHELUN, COESMES, EANCE, ERCE EN LAMEE, ESSE, FORGES LA FORET, JANZE, LA BOSSE DE BRETAGNE, LA COUYERE, LALLEU, LE SEL DE BRETAGNE, LE THEIL DE BRETAGNE, MARCILLE ROBERT, MARTIGNE FERCHAUD, RETIERS, SAINT SUPICE DES LANDES, SAINTE COLOMBE, SAULNIERES,TEILLAY, THOURIE, TRESBOEUF

Le comité syndical est constitué de 28 délégués des collectivités ci-dessus.

Il se réunit 3 à 4 fois par an.

En 2021, la présidence est assuré par Jean Pierre MARTIN.

Le Bureau syndical est constitué de 8 membres élus par le Comité.

Le Bureau se réunit plusieurs fois par an, selon les besoins.

Le Bureau prend des décisions par délégation du Comité.

La mise en application des décisions du Comité Syndical est suivie par le Service du Syndicat.

2 - Présentation du mode de gestion

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil a vocation de produire et de distribuer de l'eau potable.

Une partie du service est exploitée en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2011. La durée du contrat est de 12 ans. Il prendra fin le 31 décembre 2022.

LES PRESTATIONS CONFIEES A SA SOCIETE VEOLIA EAU SONT LES SUIVANTES :

Gestion du service : Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relevés des compteurs.

Gestion des abonnés : Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances clients.

Mise en service : L'ensemble des mises en service des ouvrages et canalisations, le cas échéant, dans la limite des prestations des entreprises extérieures.

Entretien : Entretien de l'ensemble des ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, entretien des abords et des peintures. Entretien des bornes de puisage.

Renouvellement : Des branchements, des compteurs, des équipements hydrauliques, électromécaniques, de télésurveillance.

LE SYNDICAT DES EAUX DE LA FORET DU THEIL PREND EN CHARGE :

Le renouvellement et l'adduction de canalisation. Entretien et création d'ouvrages de distribution d'eau. C'est-à-dire la création et l'entretien des réservoirs, extension et renouvellement des réseaux d'eau, entretien des captages et mise en place des périmètres de protection de la ressource.

Mise en place des clôtures, des portails et du génie civil

Entretien des gros travaux de génie civil.

3 - Avenant mis en place depuis le début du contrat

Avenants mis en place depuis le début du contrat :

Avenant	Date d'effet	Dispositions	Conséquence sur la qualité et les prix de base du contrat
1	AVRIL 2013	Exploitation complémentaire de la suppression de Teillay, du nouveau réservoir d'Ercé 800 m3 et d'un analyseur de chlore à la reprise du Theil. Abandon de réservoirs, la Pigeonnais 50 m3, St Sulpice des Landes 100 m3 et de la reprise de Bais 200 m3. Sites abandonnées et sorties du patrimoine : réservoirs de la Guerche hôpital 500 m3 et Ercé en La Mée Bourg 150m3.	Incidence sur le prix de l'eau : - Volume distribué 1 920 640 m3 à 0.0070 euros. En valeur 2013, 0.0075 euros/m3 - Ajout de prix dans le bordereau de prix.
2	01/01/2015	Objet : Transfert de compétence eau au SMPBR pour la commune de Corps Nuds.	- Corps Nuds se retire du SIEFT. - Des compteurs de vente d'eau sont mis en place.
3	01/01/2015	Installation du régime général de TVA pour les opérations concernant uniquement le territoire de la collectivité Eau du Bassin Rennais (commune de Corps Nuds)	- Pas de conséquence
4	01/07/2017	Nouveau tarif de ventes aux industriels et conséquences de la loi Brottes.	- Impact sur le prix de l'eau
5	14/01/2019	Sorti des abonnés de Corps Nuds du contrat de délégation public Veolia au profit du CEBR.	- néant
6	27/02/2019	Travaux de mise en place d'une alimentation spécifique pour Lactalis Retiers	- Prélèvement sur le compte de surtaxe 147 385 euros, - Abaissement des sommes allouées au renouvellement 72 000 euros - Dégagement de fonds sur le renouvellement 102 735 euros.
7	01/01/2020	Objet : Transfert de compétence eau au Pays de Chateaugiron communauté pour la commune de Piré Chancé.	- Piré Chancé se retire du SIEFT. - Des compteurs de vente d'eau sont mis en place.
8	01/01/2021	Transfert de la compétence eau potable des communes de Vitré Communauté au SYMEVAL	- Mise en place de compteur de vente d'eau. Diminution des communes adhérentes au SIEFT.

II - CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE - 2021

1 - Population desservie

Nombre d'habitants desservi sur le contrat	53 123
Dont nombre d'habitants SIEFT	35 362
Dont nombre d'habitants SYMEVAL	17 761

Nombre d'abonnements desservi sur le contrat	24 030
Dont nombre d'abonnements SIEFT	16 157
Dont nombre d'abonnements SYMEVAL	7 873

2 - Nature des ressources utilisées - volumes prélevés et volumes achetés

	2020	2021
Prélèvement La Groussinière	335 048	358 441
Prélèvement La Cite	734 703	668 331
Besoin en eau des usines	- 47 555 -	51 836
TOTAL PRODUIT	1 022 196	974 936
Achat SIE La Mée	323 202	339 324
Achat SIE Bain	529	132
Achat SYMEVAL	3 058 086	3 260 509
TOTAL ACHATS	3 381 817	3 599 965
TOTAL MIS EN distribution	4 404 013	4 574 901

3 - Volumes vendus au cours de l'exercice

	Volumes SIEFT	Volumes SYMEVAL	Volume TOTAL
Domestiques	1 373 357	532 807	1 906 164
<i>Domestiques reliquat</i>	99 955		99 955
Mensualisés N-1	- 194 422	-	194 422
Estimation mensualisés N	193 612		193 612
Municipaux	62 206	24 454	86 660
<i>Municipaux reliquat</i>	6 150		6 150
Bornes de puisages	700		700
LACTALIS	1 113 207		1 113 207
GATINE		330 068	330 068
VENTE EAU			-
CEBR	38 551		38 551
CEBR	110 835		110 835
SYMEVAL	125 936		125 936
SI BAIN	1 071		1 071
SI BAIN	2 592		2 592
Le Pertre St Cyr		44 083	44 083
		52 701	52 701
TOTAL	2 933 750	984 113	3 917 863

4 - Variation de la consommation en %

Volumes Vendus	2020	2021	Variation	% de variation
Aux abonnés domestiques	2 001 556	557 261 -	1 444 295	4,82%
Aux abonnées non Domestiques	1 383 078	330 068 -	1 053 010	4,40%
A d'autre service d'eau potable	374 466	96 784 -	277 682	0,35%
TOTAL	3 759 100	984 113 -	2 774 987	4,22%

5 - Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

	2020	2021
Linéaire de réseaux en Km	1 712	1 714

III - TARIFICATION DE L EAU ET RECETTE DU SERVICE

1 - Présentation générale des modalités de tarification de l'eau


La facture d'eau est décomposée des parts suivantes :

- ☞ La part de l'Exploitant VEOLIA EAU
C'est la rémunération de l'exploitant , elle est composée :
D'une part fixe et une part proportionnelle à la consommation de m3 d'eau
Elle est définie et révisée annuellement conformément au contrat d'affermage.
- ☞ La part de la collectivité SIEFT
C'est la rémunération de la collectivité, elle est composée :
D'une part fixe et une part proportionnelle à la consommation de m3 d'eau
Elle est définie et révisée annuellement par une délibération,
- ☞ La part de la collectivité SMG 35
C'est la rémunération de la collectivité, elle est composée :
D'une part proportionnelle à la consommation de m3 d'eau
Elle est définie et révisée annuellement par une délibération DU SMG 35,
- ☞ La part de l'Agence de l'Eau (A.E.)
Elle est utilisé par l'A. E. pour allouer des subventions pour des opérations liées à l'eau.
- ☞ Le service est assujetti à la TVA au taux de 5,5%

Facture d'eau potable hors assainissement

Evolution de la facture d'eau 120m3	M3	Tarif janvier 2021	Montant janvier 2021	Tarif janvier 2022	Montant janvier 2022	Variation en %
Désignation						
Part de l'exploitant - Part fixe		19,540	19,54	20,380	20,38	4,30
Part exploitant - Part variable	120	0,813	97,56	0,824	98,88	1,35
Part SIEFT - Part fixe		51,680	51,68	51,680	51,68	0,000
Part SIEFT - Part variable	120	0,758	90,96	0,758	90,96	0,000
Syndicat de production SMG 35	120	0,170	20,40	0,170	20,40	0,000
Agence Eau - préservation des ressources	120	0,0146	1,75	0,0146	1,75	0,000
Lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	120	0,300	36,00	0,300	36,000	0,000
Total HT			317,89		320,05	0,68
TVA			17,48		17,60	0,679
Total TTC			335,38		337,65	0,6795
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3			2,79		2,81	0,6795

Les frais d'accès au service s'élèvent à 40,02 euros (tarif 2021)

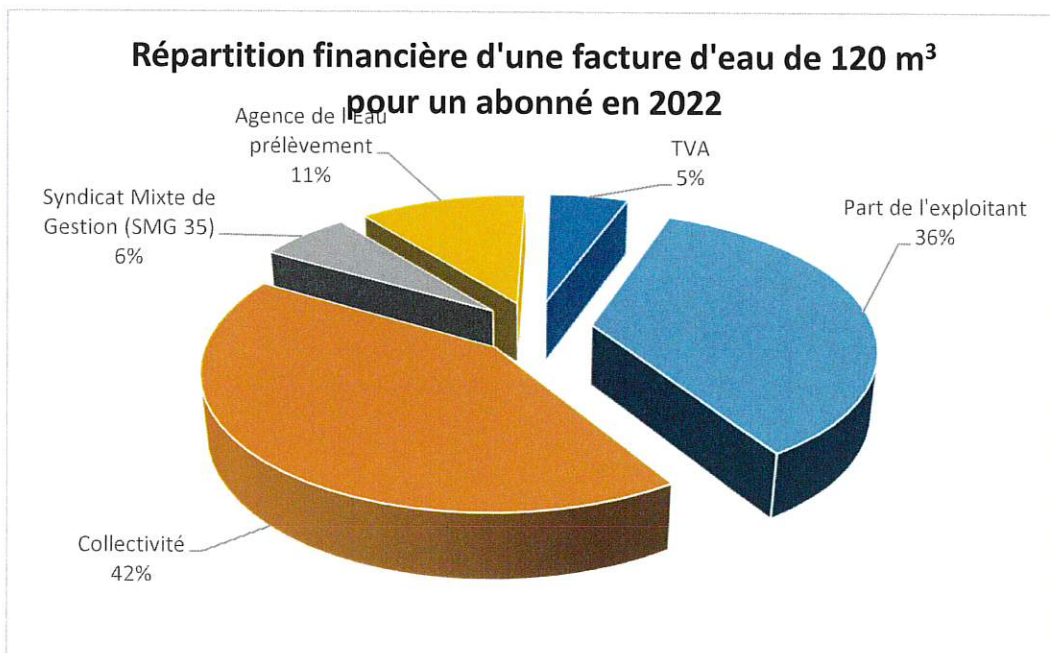

IV - Présentation des recettes liées à la facturation du prix de l'eau

RECETTES DE FACTURATION DU PRIX DE L'EAU - Année 2021

	SIEFT		SIEFT	
	Volumes	Part Ferm	Part SIEFT	Part SIEFT
Consommations	2 933 750	1 993 181,80	1 448 379,58	
Primes fixes		316 201,11	822 161,24	
Régularisation Py		-	51 558,82	51 558,82
Annulation de factures		-	15 375,14	-
Non valeurs		-	5 609,46	-
TOTAL		2 236 839,49	2 298 439,54	

	SYMEVAL		SYMEVAL	
	Volumes	Part Ferm	Part SYMEVAL	Part SYMEVAL
	984 113	722 366,49	509 540,30	
		157 578,67	408 886,16	
		-	-	490,35
TOTAL		879 945,16	917 936,11	

	TOTAL		TOTAL	
	Volume	Part VEOLIA	Part VEOLIA	Parts Syndicales
	3 917 863,00	2 715 548,29	1 957 919,88	
		473 779,78	1 231 047,40	
		-	51 558,82	51 558,82
		-	15 375,14	-
		-	5 609,46	-
TOTAL		3 116 784,65	3 216 375,65	

MONTANT DE LA SURTAXE REVERSE AU SMG 35 - ANNEE 2021

	SIEFT	SIEFT
SURTAXE SMG 35	2 549 530	0,17
Régularisation		433 420,10
TOTAL		13 975,00
		419 445,10

	SYMEVAL	SYMEVAL
	984 113	0,17
		167 299,21
		-835,72
TOTAL		166 463,49

	TOTAL	TOTAL
	3 533 643,00	0,17
		600 719,31
		14 810,72
TOTAL		585 908,59

Envoyé en préfecture le 19/10/2022

Reçu en préfecture le 19/10/2022

Affiché le

ID : 035-213502396-20221017-D202296E-DE

V - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

1 - Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire

2021

1-1 - Travaux réalisés par le Syndicat en euros HT	
Etude schéma Directeur	43 337 €
Construction et réhabilitation sur les ouvrages	5 512 €
Travaux d'extention et de renouvellement de canalisations	2 547 734 €
Petits aménagements divers	2 418 €
TOTAL	2 599 001 €

1-2 - Travaux réalisés par l'exploitant en euros HT	
Exhaure la cité n1 et n3	9170,22
Exhaure la cité Portail	5599
Station La Groussinière Hydrostab et débitmètre dilution	5979,42
Reprise du Theil hydrostab et compteur	4404,14
5 Branchements	16856,68
Total	42 009 €

2 - Etat des branchements en plomb

Il n'y a pas de branchement en plomb sur le territoire du SIEFT.

3 - Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service.

Amortissements réalisés (cpte 040) 1 269 098 €

4 - Présentation des projets (montants prévisionnels des Tx) 2022

Construction d'un réservoir sur tour à Janzé
Renouvellement de canalisations 5 900 000 €
TOTAL

5 - Programmes pluriannuels

Renouvellement de canalisations 3 000 000 €

6 - Programmes de renouvellement de canalisation sur les 5 dernières années

VI - INDICATEURS DE PERFORMANCE

2020 2021

1 - Données relatives à la qualité des eaux distribuées recueillies dans le cadre du contrôle sanitaire.

Analyses microbiologiques	100%	100%
Analyse physico-chimiques	97,70%	93,50%

2 - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable

Indice / 120	110	108
--------------	-----	-----

3 - Rendement du réseau de distribution

En m3	2020	2021
Volumes distribués	4 517 777	4 574 901
Volumes vendus+de service	3 646 968	3 941 239
Volumes de service	23 816	23 376
Rendement	80,72%	86,15%

4 - Indice linéaire des volumes non comptés

M3/Km/J	2020	2021
Indice linéaire volumes non comptés	1,27	1,05

(prise en compte des volumes consommés par les clients)

5 - Indice linéaire de pertes en réseau

M3/Km/J	2020	2021
Indice linéaire de perte en réseau	1,24	1,01

(Prise en compte des volumes consommés par les clients + les volumes de service tel que purge lavage réservoir, essai PI, analyseurs de chlore...)

6 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

Taux moyen	0,75%	0,97%
------------	-------	-------

7 - Indice d'avancement de la démarche de la protection de la ressource en eau

Indice	80%	80%
--------	-----	-----

8 - Taux des interruptions de service non programmées

	2020	2021
Taux inférieur à (unité/ 1000 abonnés)	4,19	4,24

**9 - Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements
pour les nouveaux abonnés**

Afin de permettre aux nouveaux abonnés de disposer rapidement du service d'eau, Véolia Eau maintient temporairement en eau le branchement entre deux abonnés successifs ou intervient en 24 heures pour ouvrir l'alimentation

Taux de respect du délai	100%	100%
--------------------------	------	------

10 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente

	2020	2021
Taux impayés	0,89%	0,96%

11 - Réclamations écrites reçues

	2020	2021
Taux réclamations écrites (unité/1000 abonnés)	0,34u	1,37

**VII - Action de solidarité et de coopération décentralisée
dans le domaine de l'eau**

1 - Montants des abandons de créance

	2021
Montant des abandons de créance	2 961 €

**2 - Opérations de coopération décentralisée
application de l'article L. 1115-1-1 du CGCT**

Montant versé pour l'année en cours	3 000 €
-------------------------------------	---------

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

SIE DE LA FORET DU THEIL - Réseau : FORET THEIL GROUSSINIÈRE (132)

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé en distribution 11 échantillons d'eau qui ont été analysés par le LERES, laboratoire d'étude et de recherche en environnement et santé de l'école des hautes études en santé publique à Rennes, agréé par le ministère chargé de la Santé.

Organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par : VEOLIA ILLE ET VILAINE SUD
 Le réseau est alimenté par la station de La Groussinière qui traite l'eau de ressources souterraines (forages de La Groussinière). Ces ouvrages sont déclarés d'utilité publique et disposent de périmètres de protection.

Si la saeur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
 Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB :
 Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

PESTICIDES :
 Le contrôle sanitaire 2021 intègre les analyses de résidus de pesticides pour tenir compte de l'évolution des connaissances.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante : www.sauvete-sante-breizh.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
 Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de présenter des risques à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau destinées à être consommées pour la santé des personnes.

Bactériologie

11 analyses conformes sur 11 réalisées

Dureté

TH moyen de : 14,1°F

Eau peu calcaire

Nitrates

11 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/L sur 11 réalisées

Teneur maximale : 29,5 mg/L

Teneur moyenne : 24,2 mg/L

Fluor

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/L en moyenne).

Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

Pesticides

Limite de qualité : 0,1 µg/L par substance, 0,5 µg/L pour la somme des substances, 222 substances recherchées par prélèvement.

2 analyses conformes sur 3 réalisées à la mise en distribution.

Non conforme ponctuelle en raison d'un dépassement de la limite de qualité de 0,1 µg/L pour l'Esia métochlorure, produit de dégradation du S-métolachlore. Cette situation ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs au regard de la valeur sanitaire maximale fixée à 510 µg/L pour cette molécule à partir de laquelle il est recommandé de ne pas consommer l'eau.


Autres paramètres

Aucun des autres paramètres physico-chimiques recherchés sur le réseau de distribution n'a fait l'objet d'un dépassement des limites de qualité imposées.

Conclusion sanitaire

L'eau a présenté une très bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité pour les autres paramètres recherchés, excepté une fois pour le paramètre ESA métochlorure.

Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine



David LE GOFF

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

SIE DE LA FORET DU THEIL - Réseau : FORET THEIL GROUSSINIÈRE SYM (134)

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé en distribution 20 échantillons d'eau qui ont été analysés par le LERES, laboratoire d'étude et de recherche en environnement et santé de l'école des hautes études en santé publique à Rennes, agréé par le ministère chargé de la Santé.

Organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par : VEOLIA ILLE ET VILAINE SUD
 Le réseau est alimenté par la station de La Billerie qui traite l'eau d'une ressource superficielle (retenue de La Vallière) et par la station de La Groussinière qui traite l'eau de ressources souterraines (forages de La Groussinière). Ces ouvrages sont déclarés d'utilité publique et disposent de périmètres de protection.

Bactériologie

20 analyses conformes sur 20 réalisées

Dureté

TH moyen de : 18,9°F

Eau peu calcaire

Nitrates

20 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/L sur 20 réalisées

Teneur maximale : 19,0 mg/L

Teneur moyenne : 10,9 mg/L

Fluor

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/L en moyenne).

Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

Pesticides

Limite de qualité : 0,1 µg/L par substance, 0,5 µg/L pour la somme des substances, 222 substances recherchées par prélèvement.

6 analyses conformes sur 6 réalisées à la mise en distribution.

Autres paramètres

Un dépassement de la limite de qualité pour les bromates a été observé dans l'eau mise en distribution à la suite d'un dysfonctionnement ponctuel de la station de la Billerie à Vitré.

Conclusion sanitaire

L'eau a présenté une très bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité pour les autres paramètres recherchés, excepté ponctuellement pour les bromates.

Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine



David LE GOFF

Envoyé en préfecture le 19/10/2022

Reçu en préfecture le 19/10/2022

Affiché le

ID : 035-213502396-20221017-D202296E-DE

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

SIE DE LA FORET DU THEIL - Réseau : FORET THEIL LA MEE (#15)

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé en distribution 14 échantillons d'eau qui ont été analysés par le LERES, laboratoire d'étude et de recherche en environnement et santé de l'école des hautes études en santé publique à Rennes, agréé par le ministère chargé de la Santé.

Organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par : VEOLIA ILLE ET VILAINE SUD
 Le réseau est alimenté par la station de La Bruiz (44) qui traite l'eau de ressources souterraines (captages de Bonne Fontaine). Ces ouvrages sont déclarés d'utilité publique et disposent de périmètres de protection.

Si la saueur ou le couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
 Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB :
 Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

PESTICIDES :
 Le contrôle sanitaire 2021 intègre des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante : www.eau potable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
 Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou différés pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Bactériologie

14 analyses conformes sur 14 réalisées

Durété

TH moyen de : 16,4°F

Eau peu calcaire

Nitrates

14 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/L sur 14 réalisées

Teneur maximale : 10,5 mg/L

Teneur moyenne : 8,0 mg/L

Pesticides

Limite de qualité : 0,1 µg/L par substance, 0,5 µg/L pour la somme des substances, 222 substances recherchées par prélèvement.

4 analyses conformes sur 4 réalisées à la mise en distribution.

Autres paramètres

Aucun des autres paramètres physico-chimiques recherchés sur le réseau de distribution n'a fait l'objet d'un dépassement des limites de qualité imposées.

Conclusion sanitaire

L'eau a présenté une très bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité pour les autres paramètres recherchés.

Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine



David LE GOFF

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2021

SIE DE LA FORET DU THEIL - Réseau : FORET THEIL CITE (137)

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé en distribution 23 échantillons d'eau qui ont été analysés par le LERES, laboratoire d'étude et de recherche en environnement et santé de l'école des hautes études en santé publique à Rennes, agréé par le ministère chargé de la Santé.

Organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par : VEOLIA ILLE ET VILAINE SUD
 Le réseau est alimenté par la station de la Cité qui traite l'eau de ressources souterraines (forages de la Cité). La délimitation des périmètres de protection de ces forages et les prescriptions associées sont en cours de révision.

Bactériologie

23 analyses conformes sur 23 réalisées

Durété

TH moyen de : 21,9°F

Eau calcaire

Nitrates

23 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/L sur 23 réalisées

Teneur maximale : 23,2 mg/L

Teneur moyenne : 10,7 mg/L

Pesticides

Limite de qualité : 0,1 µg/L par substance, 0,5 µg/L pour la somme des substances, 222 substances recherchées par prélèvement.

Non conforme en raison de dépassement d'une durée supérieure à 30 jours de la limite de qualité de 0,1 µg/L pour l'Essa métrachlore, produit de dégradation du S-métholachlore.

Cette situation ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs au regard de la valeur sanitaire maximale fixée à 510 µg/L pour cette molécule à partir de laquelle il est recommandé de ne pas consommer l'eau.

Pour autant cette situation nécessite la mise en œuvre d'actions correctives visant le retour à la conformité.

Autres paramètres

Aucun des autres paramètres physico-chimiques recherchés sur le réseau de distribution n'a dépassé des limites de qualité imposées.

Conclusion sanitaire

L'eau a présenté une très bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de qualité pour les autres paramètres recherchés, excepté pour le paramètre ESA métrachlore. Les dépassements ne sont pas de nature à induire de risque pour la santé du consommateur.

Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine



David LE GOFF

Envoyé en préfecture le 19/10/2022

Reçu en préfecture le 19/10/2022

Affiché le

ID : 035-213502396-20221017-D202296E-DE